

# 【地下水モニタリング】

## ■地下水モニタリングの管理基準値について

地下水モニタリングは、地元代表者、学識経験者、行政関係者で構成する環境監視委員会により、施工前の水質変動幅の最大値を元に管理基準値の設定を行いました。施工中のモニタリングについては、この管理基準値を超えていないか、適切に監視を行ってまいります。

表 管理基準値

分析項目名	管理基準値
総水銀	0.03 (mg/L)
砒素	0.03 (mg/L)
鉛	0.07 (mg/L)
ベンゼン	0.8 (mg/L)
クロロエチレン	0.08 (mg/L)
1,4-ジオキサン	0.2 (mg/L)

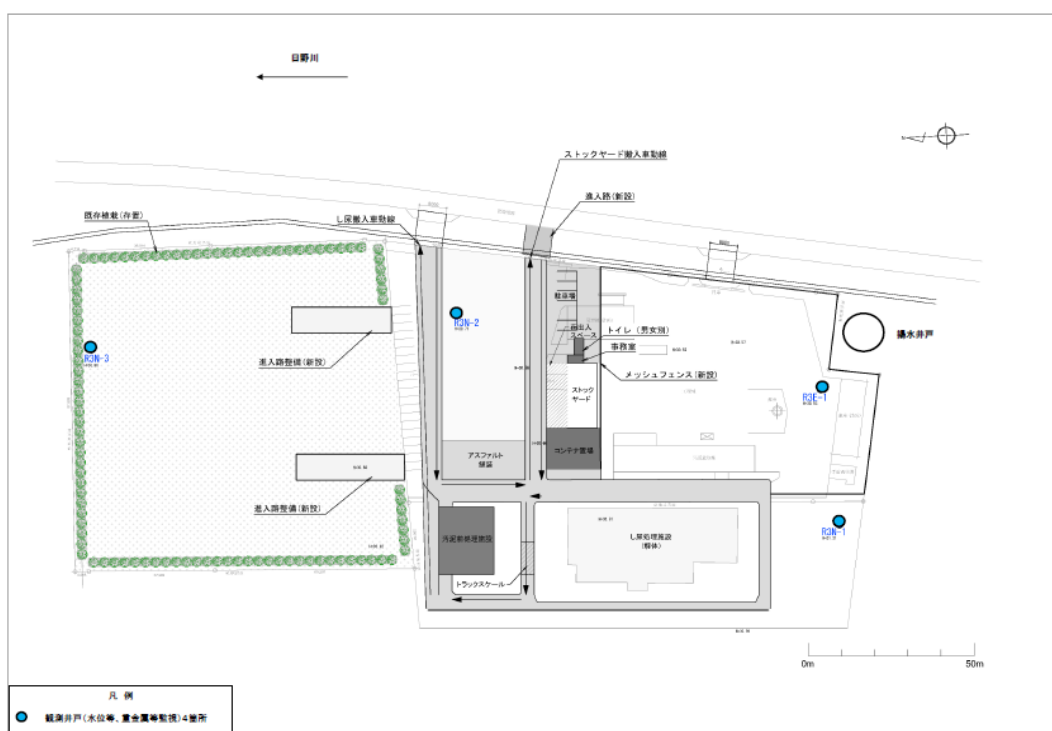


図 地下水モニタリングの調査地点位置図